



Graphische Darstellung der Ergebnisse aus der Berechnung der Rahmen-U-Werte U_f , sowie der längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ gemäß DIN EN ISO 10077-2:2008-08

für das **Fenstersystem Design 83**, Holz-Aluminium-Bauweise in verschiedenen Holzarten
3-fach-Wärmeschutz-Verglasung, 42 mm
Abstandhalter thermisch getrennt, System Thermix oder gleichwertig

Auftraggeber **Schillinger GmbH** Allmendstraße 3-5 77709 Oberwolfach

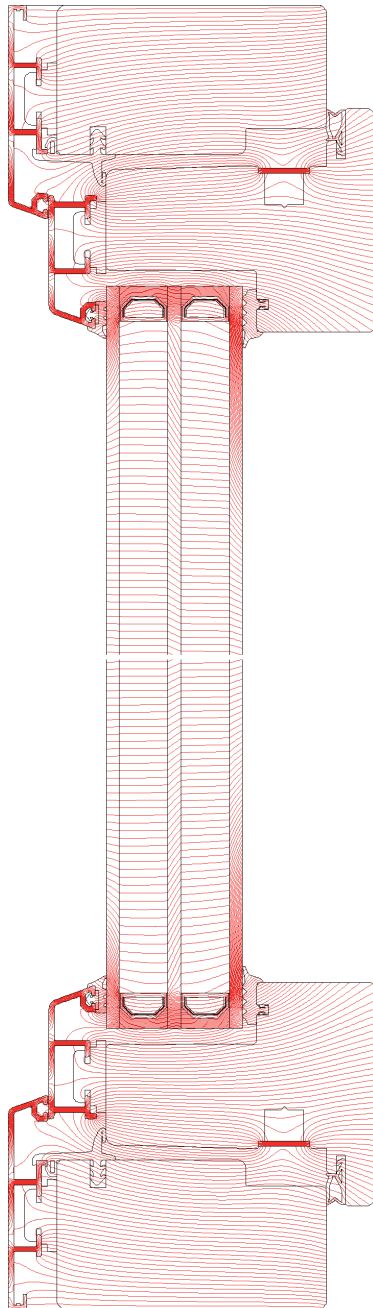

Verlauf der Wärmeströme

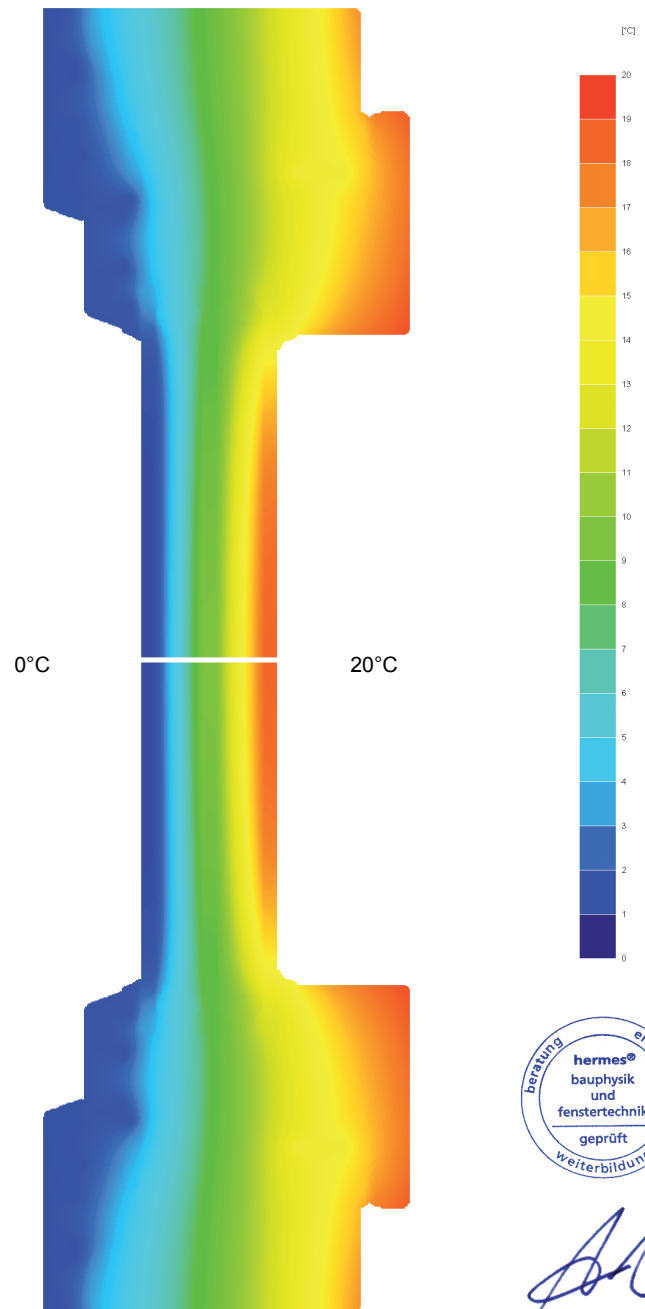

Temperaturfeld, farbig



hermes® bauphysik,
30. Juli 2009